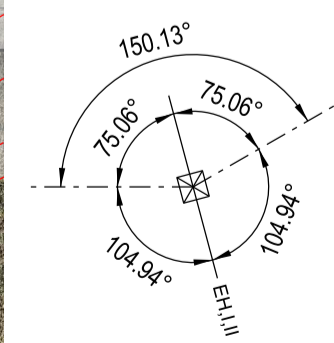


[illegible]

Unterlage 7.1
Blatt 47/57

LH-08-B171
Ltg.-Abschnitt B-Nord Sittling - Ludersheim_West

System	Seitenv. (V)	Bü	Seitlyp und Querschnitt	Seilnorm und Ausgabedatum	Tmax (°C)	S (N/mm²)	S (N/mm²)	S-Typ
A,C,D	380	4	565-AL1/7Z-ST1A	DIN EN 10182/12.01	80	46,00	-	MZS
B,E,F	380	4	565-AL1/7Z-ST1A	DIN EN 10182/12.01	80	46,00	-	MZS
EA	ESLK	1	OPGW-DS(BBB z24SM) (261-AL3/25-A20SA-26,0)	-	40	45,58	-	MZS
EB	ESLK	1	OPGW-DS(BBB z24SM) (261-AL3/25-A20SA-26,0)	-	40	45,81	-	MZS

Berechnungsnorm:	DIN EN 50341:2019-09	* Der hervorgehobene Wert ist im Plan dargestellt
Eisgeblätsfaktor:	2.0	Fremdeigentum: *
Windgeblätsfaktor:	1.0	
Fallbeschleunigung:	9.81m/s²	Seitl. Überhöhung li.: — — — — —
UTM-Maßstabsfaktor:	0.999629	Seitl. Überhöhung re.: — — — — — unter den äußeren Leitern

				
Zust.	Änderung	Datum	Name	

Fremdleitungen

Kabel	_____
Freileitung	_____
Rohrleitung	_____
Richtfunk	_____

© Deutscher Berufsverband Vermessungsingenieur (Stand 2022)